


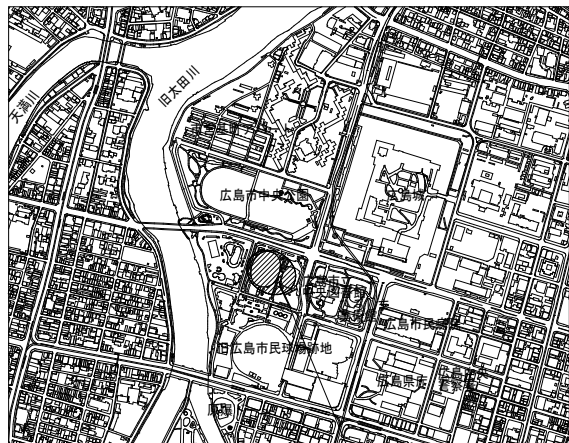

広島県立総合体育館
広島市中区基町4-1


附 近 見 取 図

<工事概要>


広島県立総合体育館弓道場射場照明器具をLED照明器具に改修するものである。




工事箇所

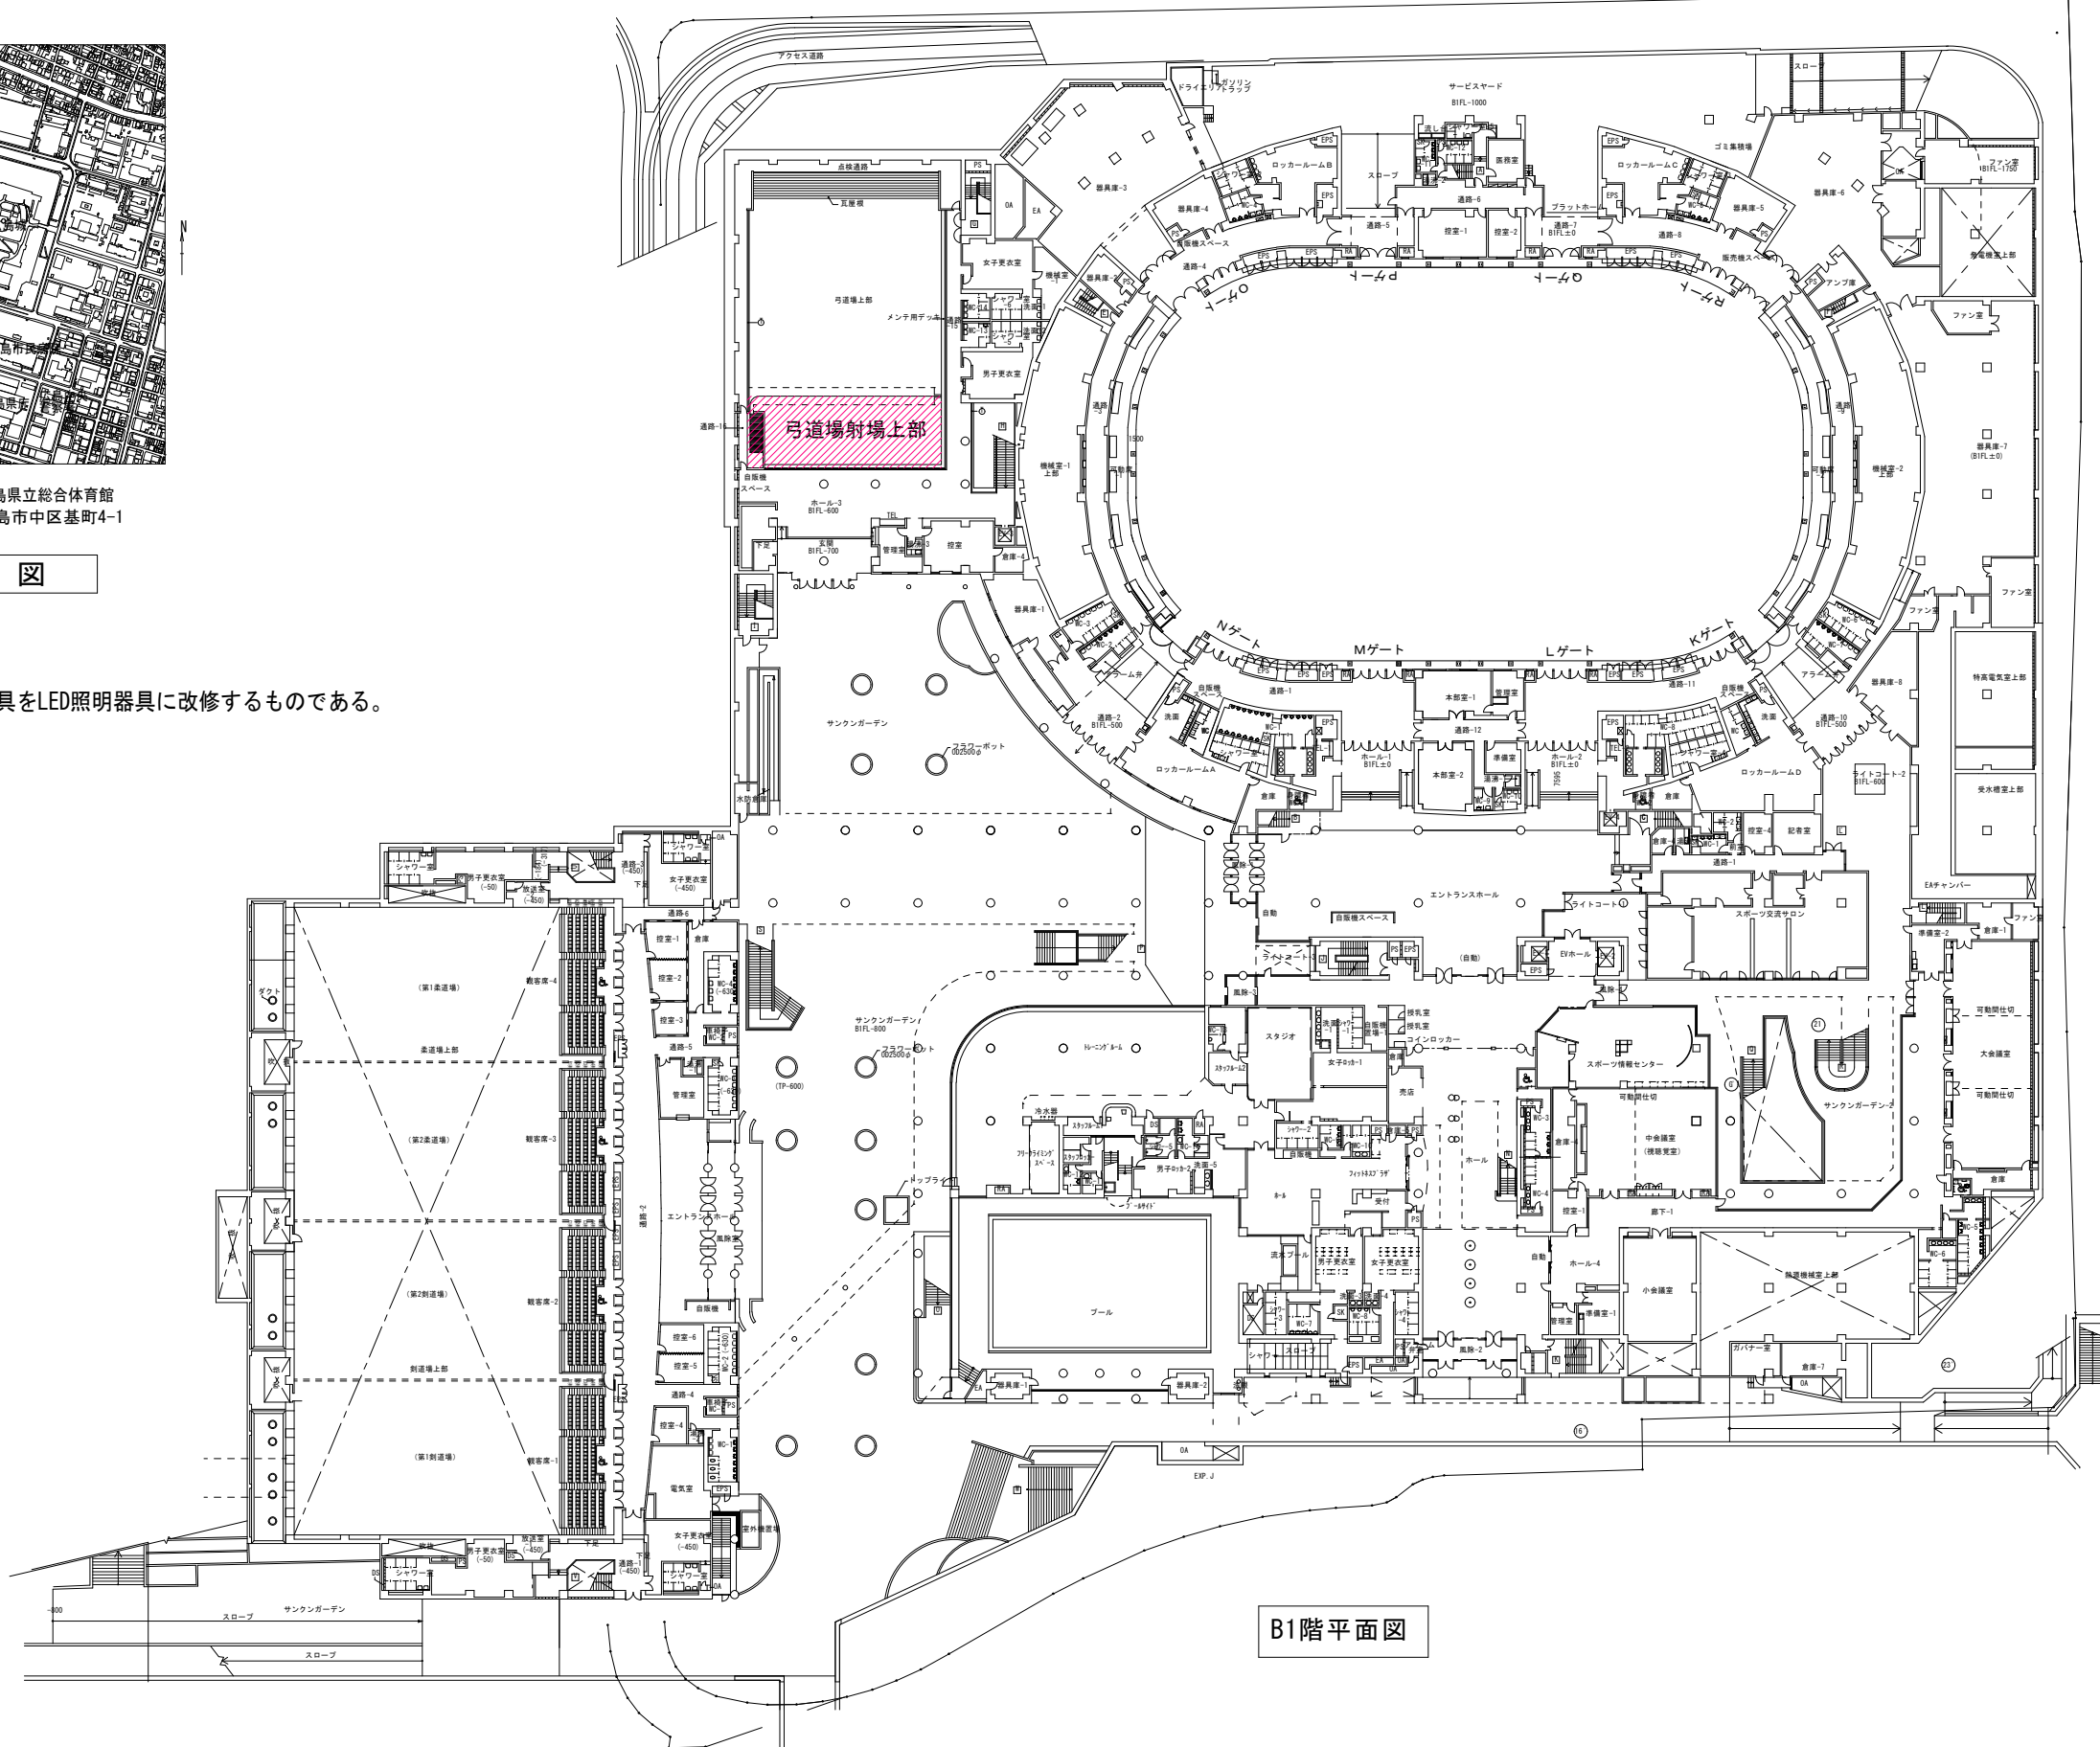





B1階平面図

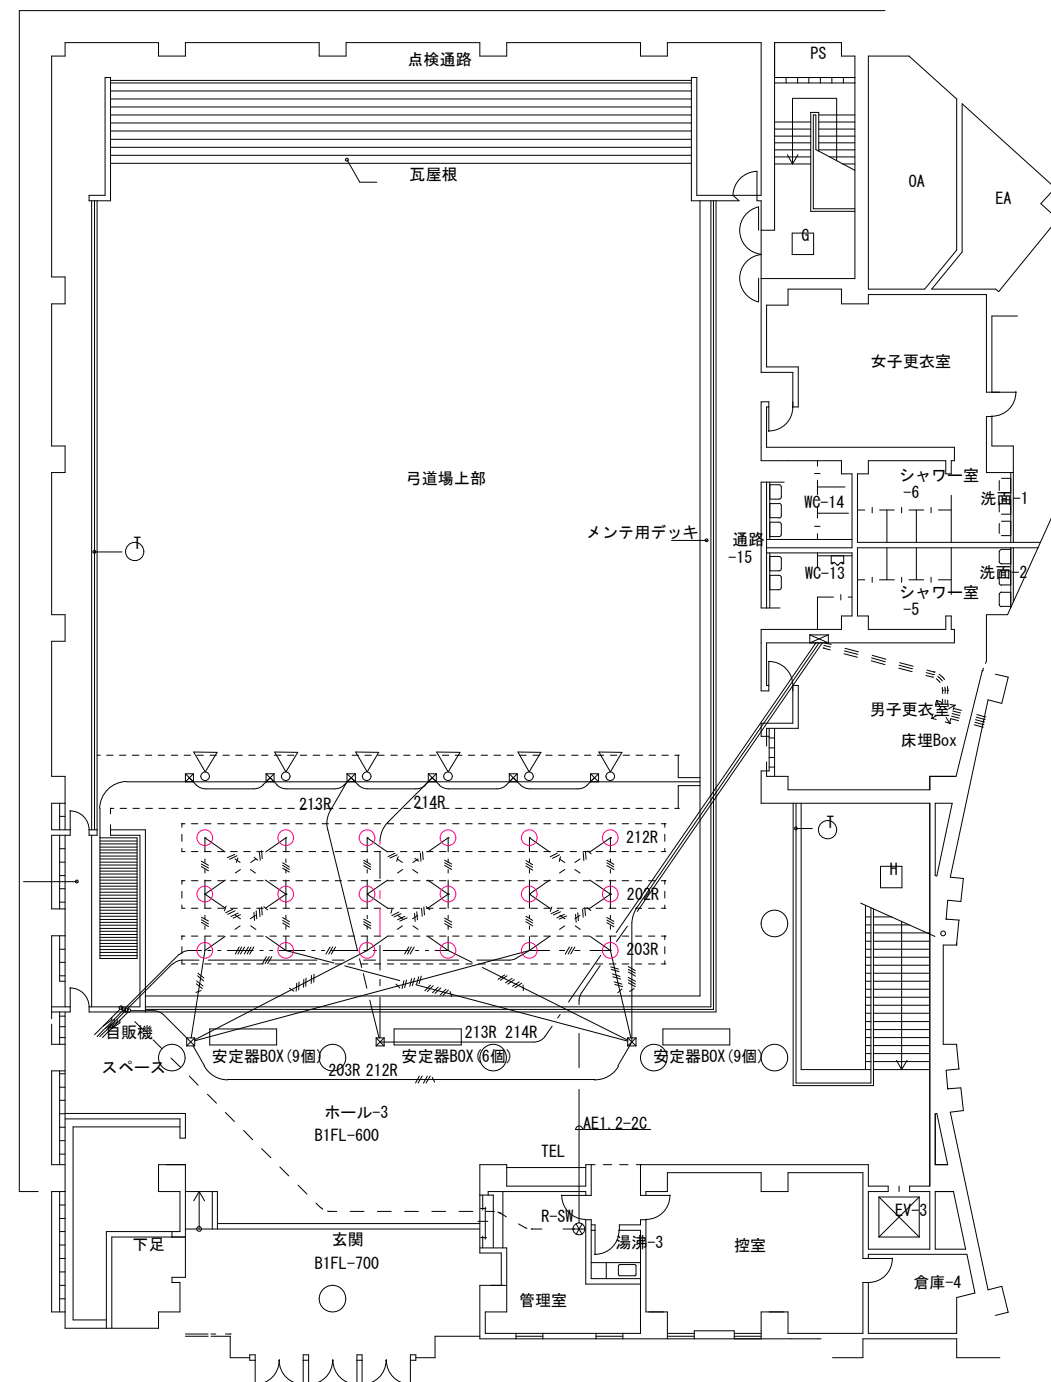

B1F平面図

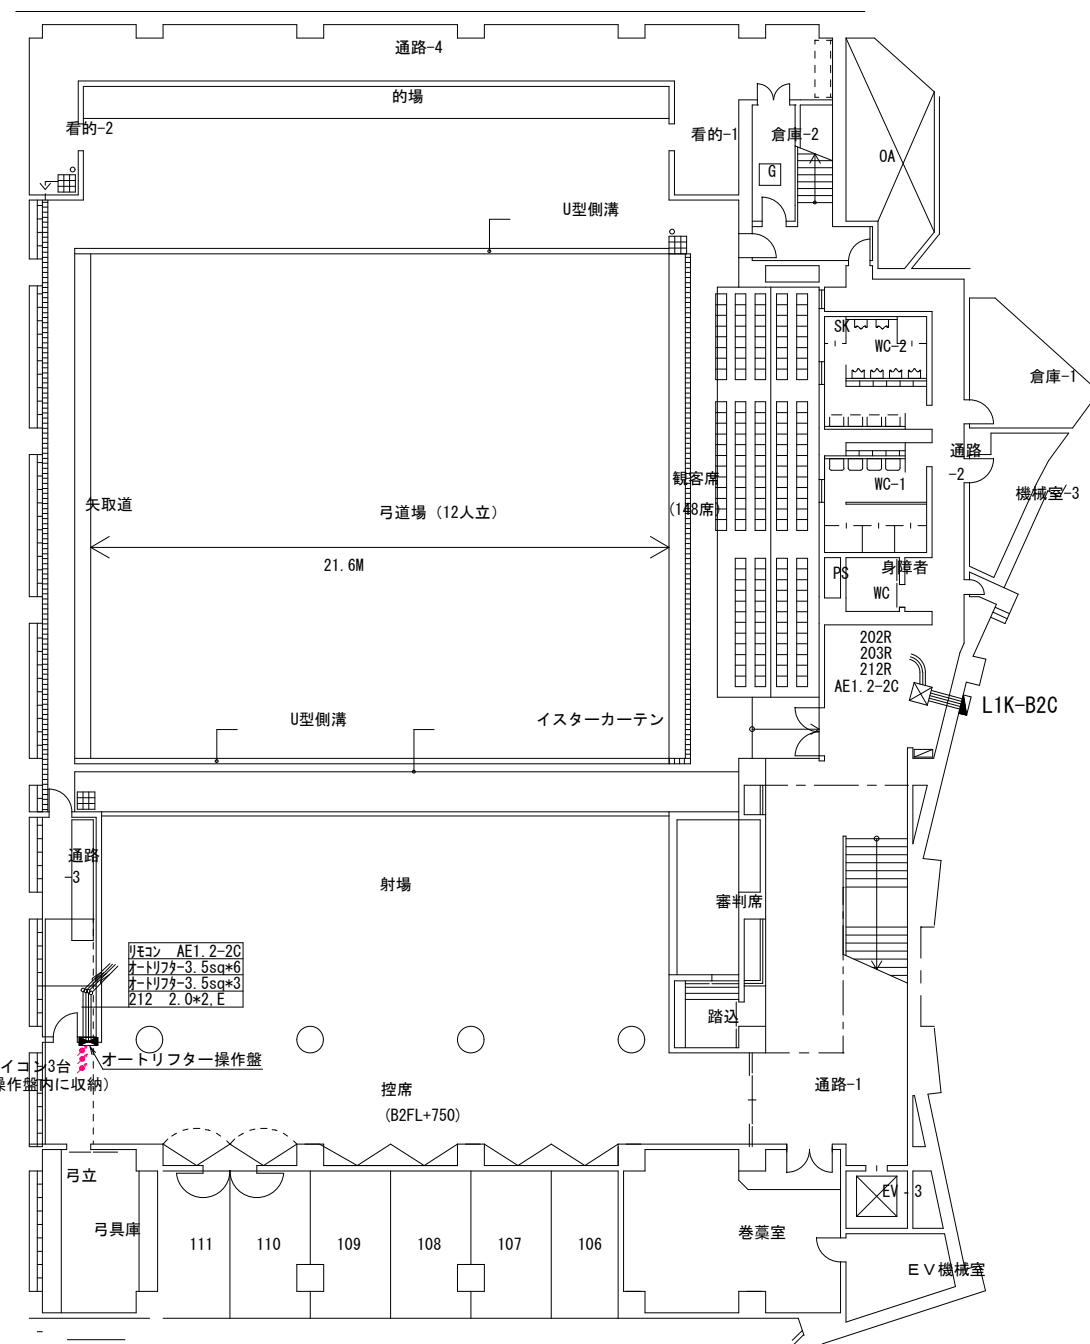

B2F平面図

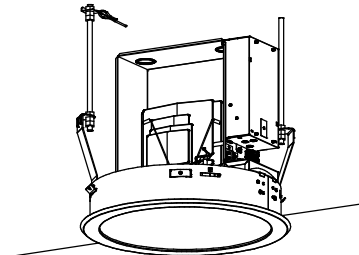ダウンライト	L R S 2 （１８台）	リモコン	信号線式ライコン（３台）	既設器具	オートリフター付器具（１８台撤去）	投光器	<対象外>	
 高天井用ダウンライト 1500形（HID300W相当） LED内蔵<ワコフ（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 調光可能範囲（約5%～100%）、5000K、Ra70、拡散タイプ 光束維持時間：60000時間（光束維持率80%） 器具光束：13475lm、消費電力：103.9W、電圧：100～242V 枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上） パネル：アクリル（乳白つや消し） 埋込穴：φ400 【参考型番】パナソニック 高天井ダウンライトXND9931FSKLR9		 信号線式ライコン（電源スイッチ付き） 定格電圧：AC100～242V スライド式 プレート別売 【参考型番】パナソニック NQ21502		 安定器別置 ハイカライト250W 射場上部		 投光器 水銀灯400形相当 LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・防噴流型・耐塵型、ワイド配光 光束12500lm、消費電力88.7W、電圧100～242V 昼白色、5000K」、Ra70光束維持時間60000時間（光束維持率80%） 本体：アルミ（シルバーメタリック） パネル：ポリカーボネート（透明つや消し） 保護等級IP65、耐風速60m/S 落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV 【参考型番】パナソニック NYS15370KLE9		
		工事仕様						
		工事概要 広島県立総合体育館弓道場射場照明器具をLED照明器具に改修するものである。 (１) 工事名称 広島県立総合体育館弓道場射場照明器具LED改修工事 (２) 工事場所 広島県立総合体育館（広島市中区基町4番1号） (３) 工期 契約の翌日から令和8年3月26日まで ※現地（弓道場）での施工期間は、2月16日（月）から2月27日（金）とする。 (４) 工事内容 ア 弓道場射場上部照明器具L R S 2（高天井用器具）18台の取替 イ 既設照明器具（オートリフター含む）の安定器撤去 ウ 調光用信号線式ライコン3台をB2F射場内のオートリフター制御盤内に設置する。 エ ライコンから照明器具まで調光信号線（FCPEE1.2×1P）の配線 オ 器具間の電源ケーブル（EM-EEF2.0-3C）の配線 共通事項 (１) 施工に先立ち施工計画書を提出すること。 (２) 現場代理人及び主任技術者等指名届を提出すること。 (３) 安全設備を状況に応じて設置すること。撤去材搬出、材料搬入時などにおいて安全管理を怠らないようにすること。 (４) 疑義・問題が生じた場合は、速やかに監督員に協議すること。 (５) 本工事において発生した廃棄物等は、すべて受注者において適切に処分すること。 (６) 工事完了後は、完成通知書を速やかに提出し、検査を受けること。検査により修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、修補完了通知書提出後再検査を受けること。 (７) 本仕様書に記載されていない事項は「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版」、「公共建築工事標準図（電気設備工事編）令和7年版」によること。 また、改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年度版」及び標準図によること。 (８) 本仕様書及び各共通仕様書に定めのない事項は、協議すること。 提出書類 (１) 完成図書1部 (２) 工事写真2部 (３) 電子データ（完成図・施工図・工事写真）1部 また、契約約款に基づく書類も提出すること。						
(公財) 広島県教育事業団		工事名 広島県立総合体育館弓道場射場照明器具LED改修工事			図面内容・縮尺 参考姿図・工事仕様		縮尺 S = non	図面番号 3 / 3